


- ① FEP(50) x 2
- ② FEP(50) x 2
- ③ E55 x 2 VE(22)


1. 電話機用屋内ケーブル
配管経路の内径は以下の通りとする
- 0.65-2P x 1 PF(16)
 - 0.65-2P x 2 PF(16)
 - 0.65-2P x 3 PF(16)
 - 0.65-2P x 4 PF(16)

- ④ : ロ-ラ-2x2-7x1x1x1 (7x1x1x1)
- ⑤ : FEP(50) x 2
- ⑥ : FAX機 / FAX機 (1x1)
- ⑦ : FAX機 / FAX機 (1x1)
- ⑧ : FAX機 / FAX機 (1x1)


10. 使用機器は、各図を参照。

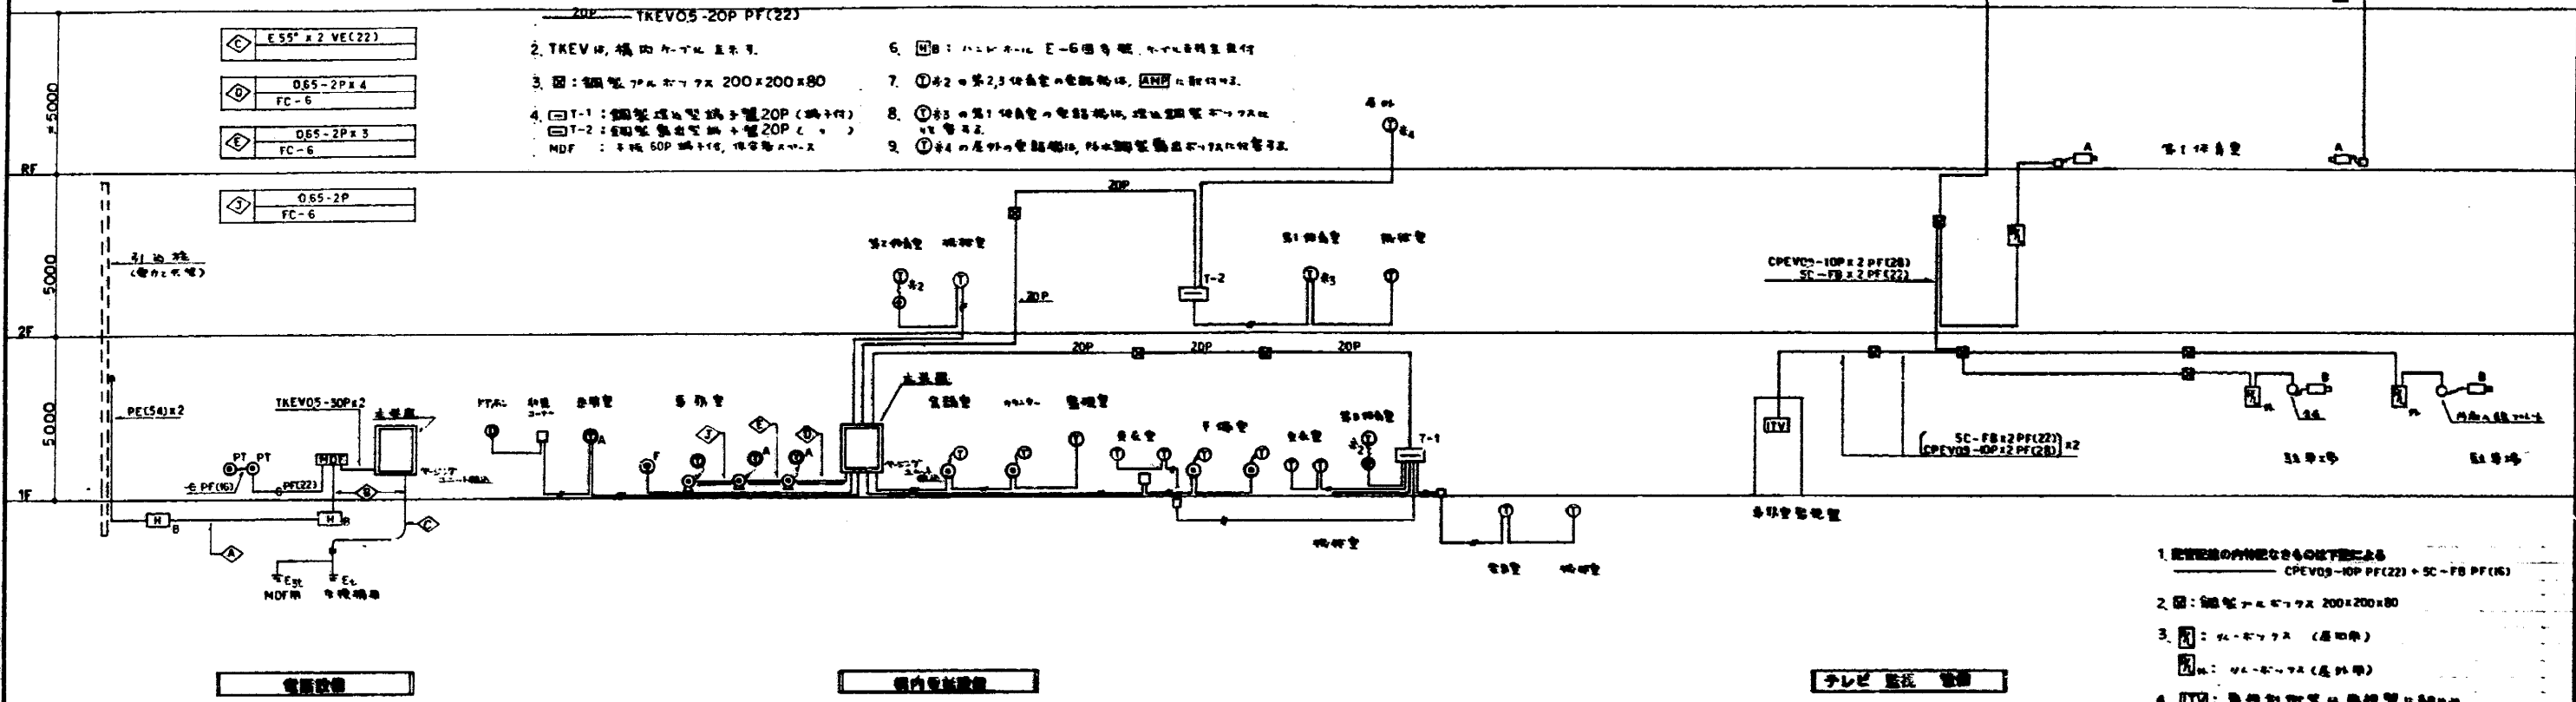

1. 配管経路の内径は以下の通りとする
CPEV09-10P PF(22) + SC-FB PF(16)
2. 図 : 電話機用屋内ケーブル 200x200x80
3. ① : ロ-ラ-2x2-7x1x1x1 (7x1x1x1)
- ② : ロ-ラ-2x2-7x1x1x1 (7x1x1x1)
4. TV : 各機材の位置は、各機材の位置に示す。
5. 使用機器は、各図を参照。

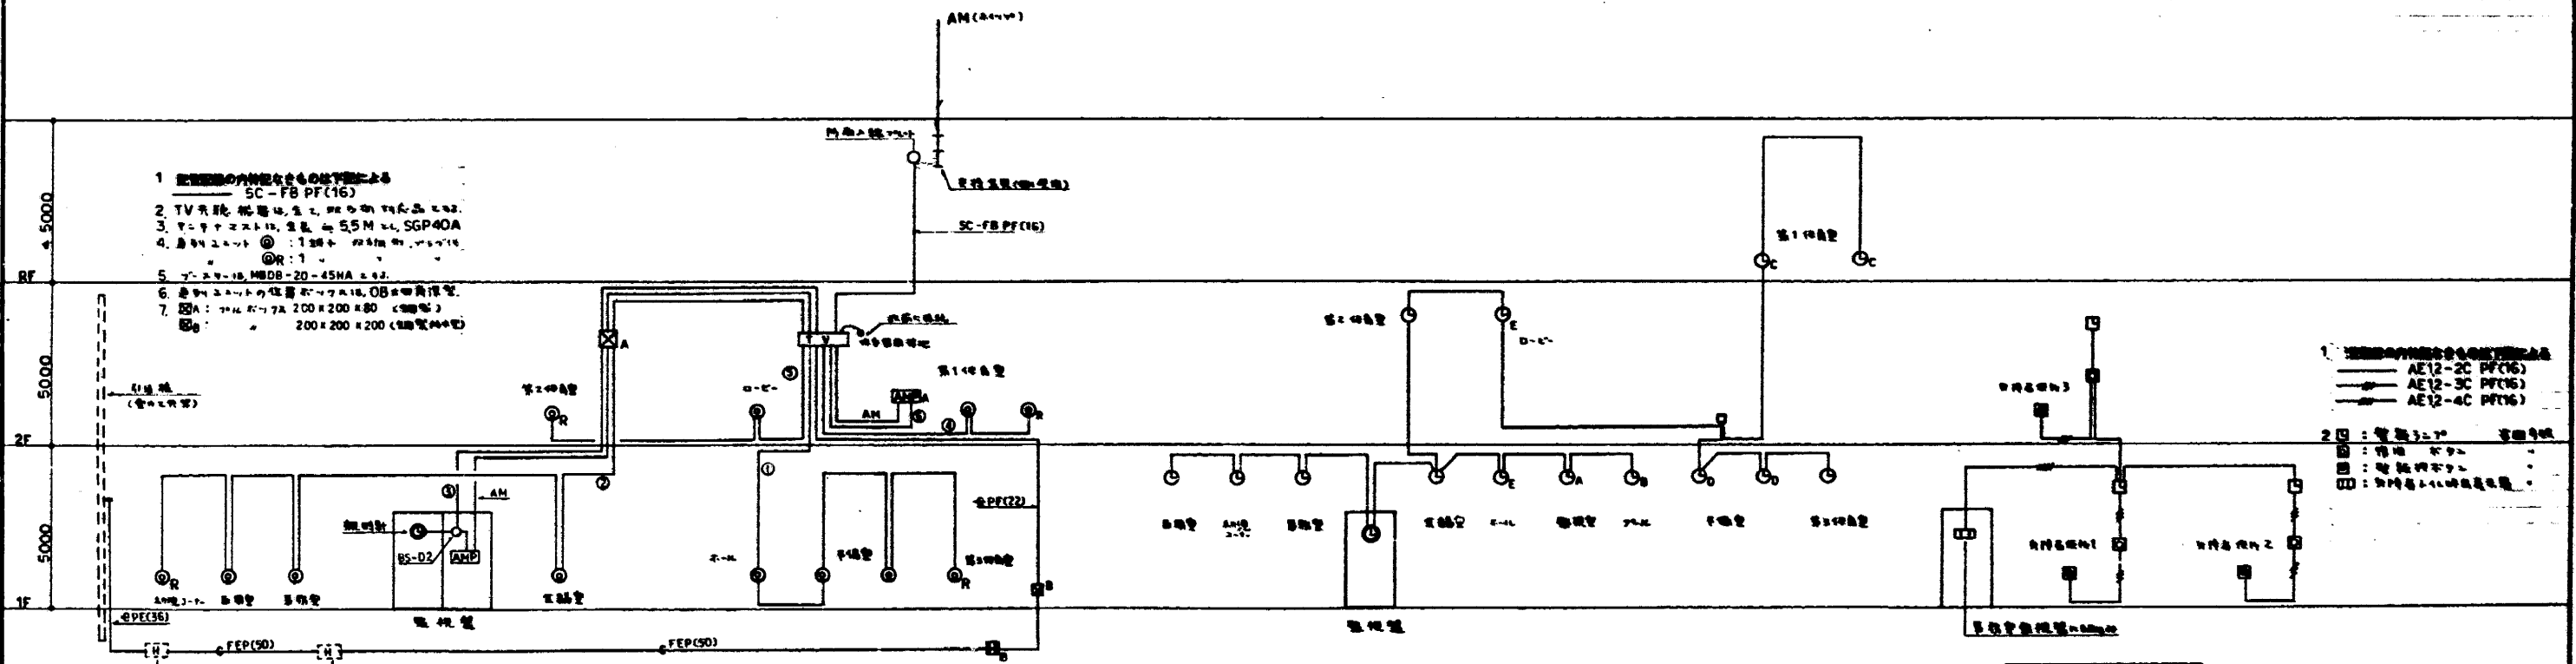

1. 配管経路の内径は以下の通りとする
AE12-2C PF(16)
2. 図 : 電話機用屋内ケーブル 200x200x80
- ① : ロ-ラ-2x2-7x1x1x1 (7x1x1x1)
- ② : ロ-ラ-2x2-7x1x1x1 (7x1x1x1)
- ③ : ロ-ラ-2x2-7x1x1x1 (7x1x1x1)



1. 電話機用屋内ケーブル 500x700x120
2. 電話機用屋内ケーブル 300x200x80 (1x1)

テレビ共用受信設備
(CATV)

電気時計設備

共用トイレ表示設備

王子市中央運動場・温水プール(仮称)		八王子市建設部建築課	
図名	電気設備 図面 - 1	図番	電-27
図尺	1/500	縮尺	1/500
作成	電気設備 建築事務所	設計	電気設備 建築事務所