


災害廃棄物の流れ（安全確認）

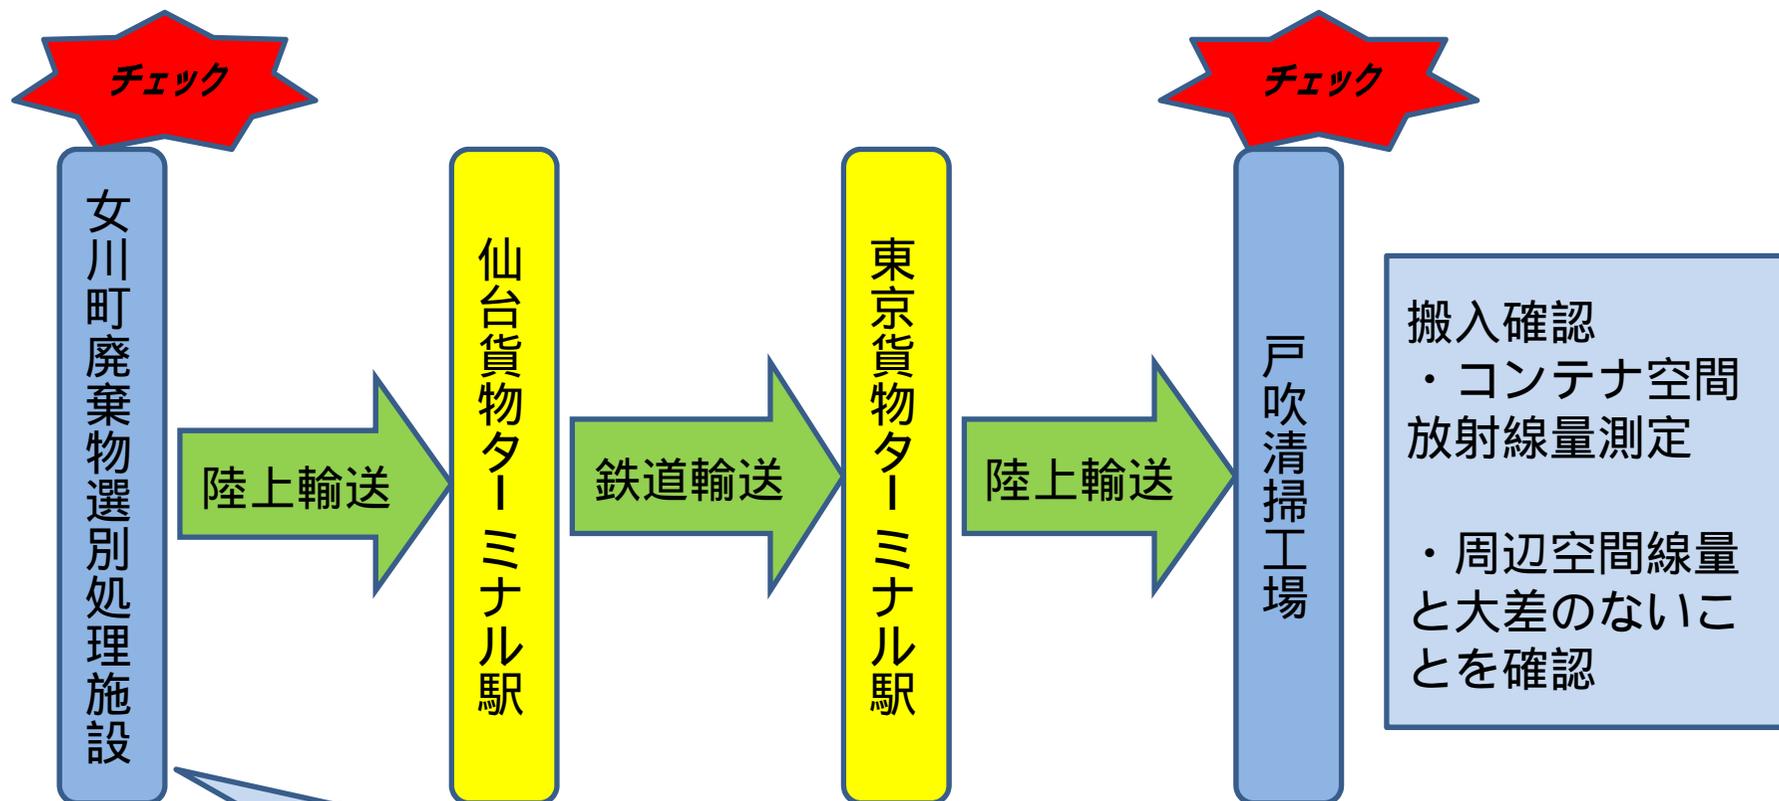

搬出基準

- ・放射能濃度 240 Bq/kg 以下
- ・空間放射線量がバックグラウンドの3倍以下
- ・遮蔽放射線量が $0.01 \mu\text{Sv/h}$ 以下