



理容所・美容所の 衛生管理について



八王子市保健所 生活衛生課
環境衛生担当

本日の内容

- 令和4年度の監視結果について
- 届出について
- 器具の消毒について
- 情報提供

理美容所の監視について


一般監視

- ・ 施設の状態確認
- ・ 清掃、消毒の確認
- ・ 従業員の登録確認
- ・ 空気検査

(温度、湿度、二酸化炭素濃度、一酸化炭素濃度)


これらの項目について、定期的に監視を行っています

令和4年度 理容所監視結果ランク別

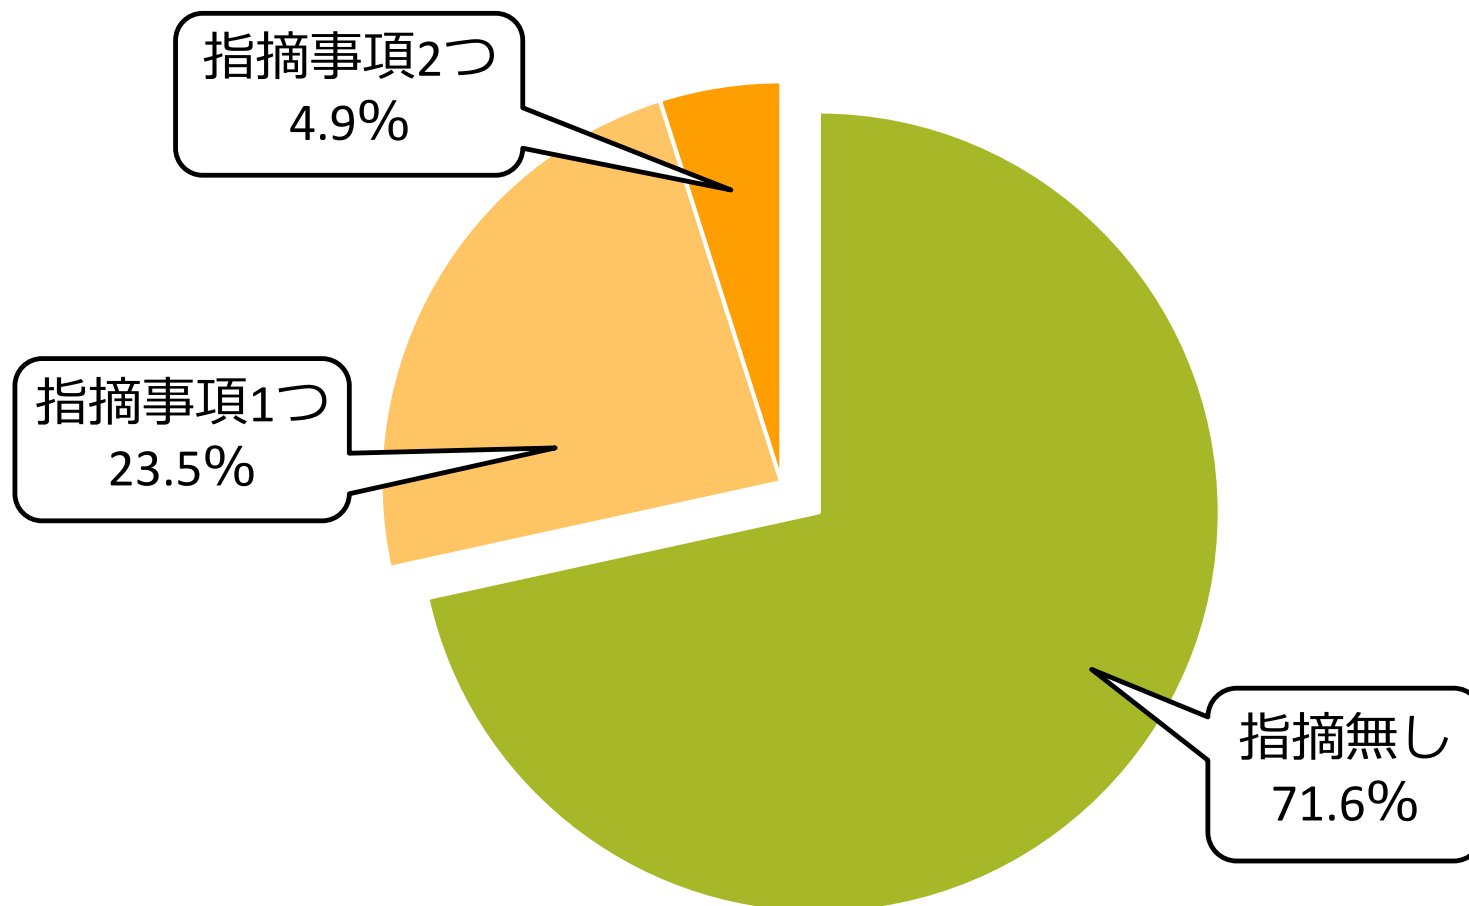


約3割の理容所で何らかの指摘事項がありました

令和4年度 理容所監視項目別指摘率

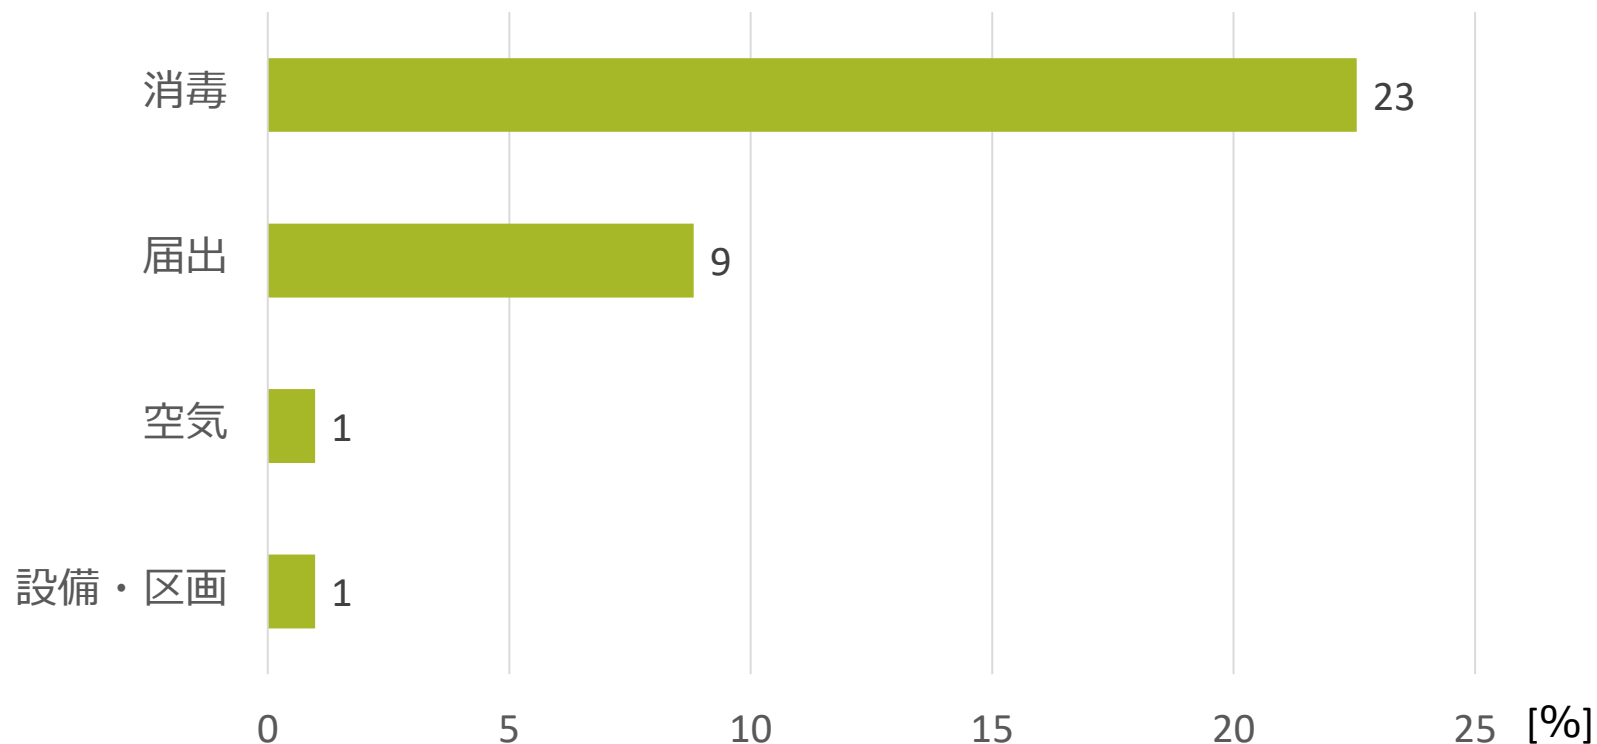


消毒方法と届出不備に指摘が多くみられました

令和4年度 美容所監視結果ランク別

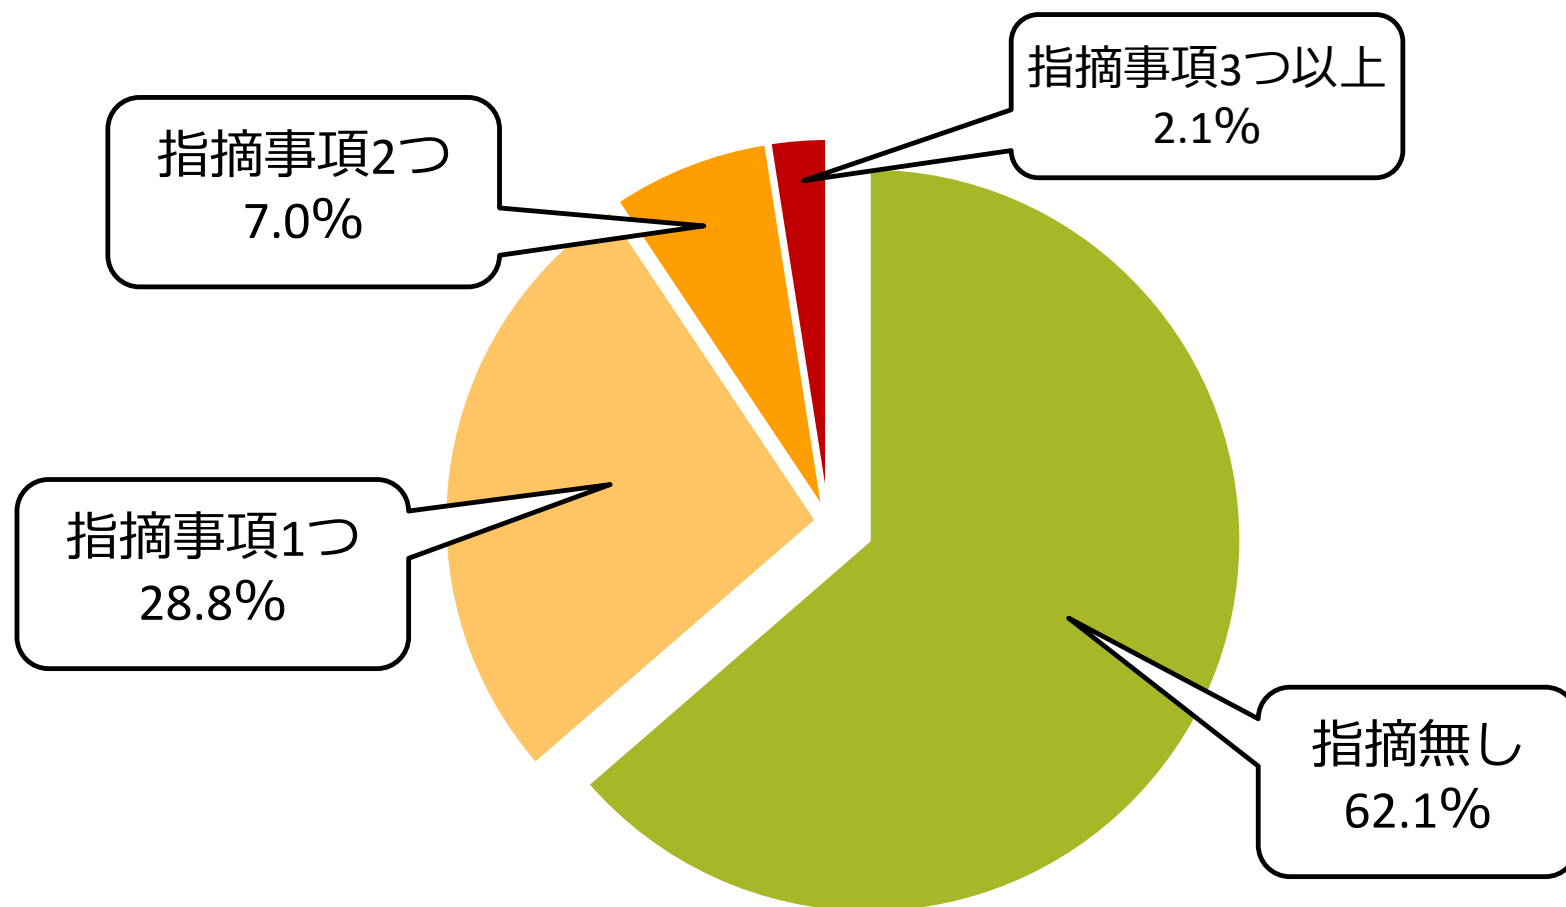

約4割の美容所で何らかの指摘事項がありました

令和4年度 美容所監視項目別指摘率

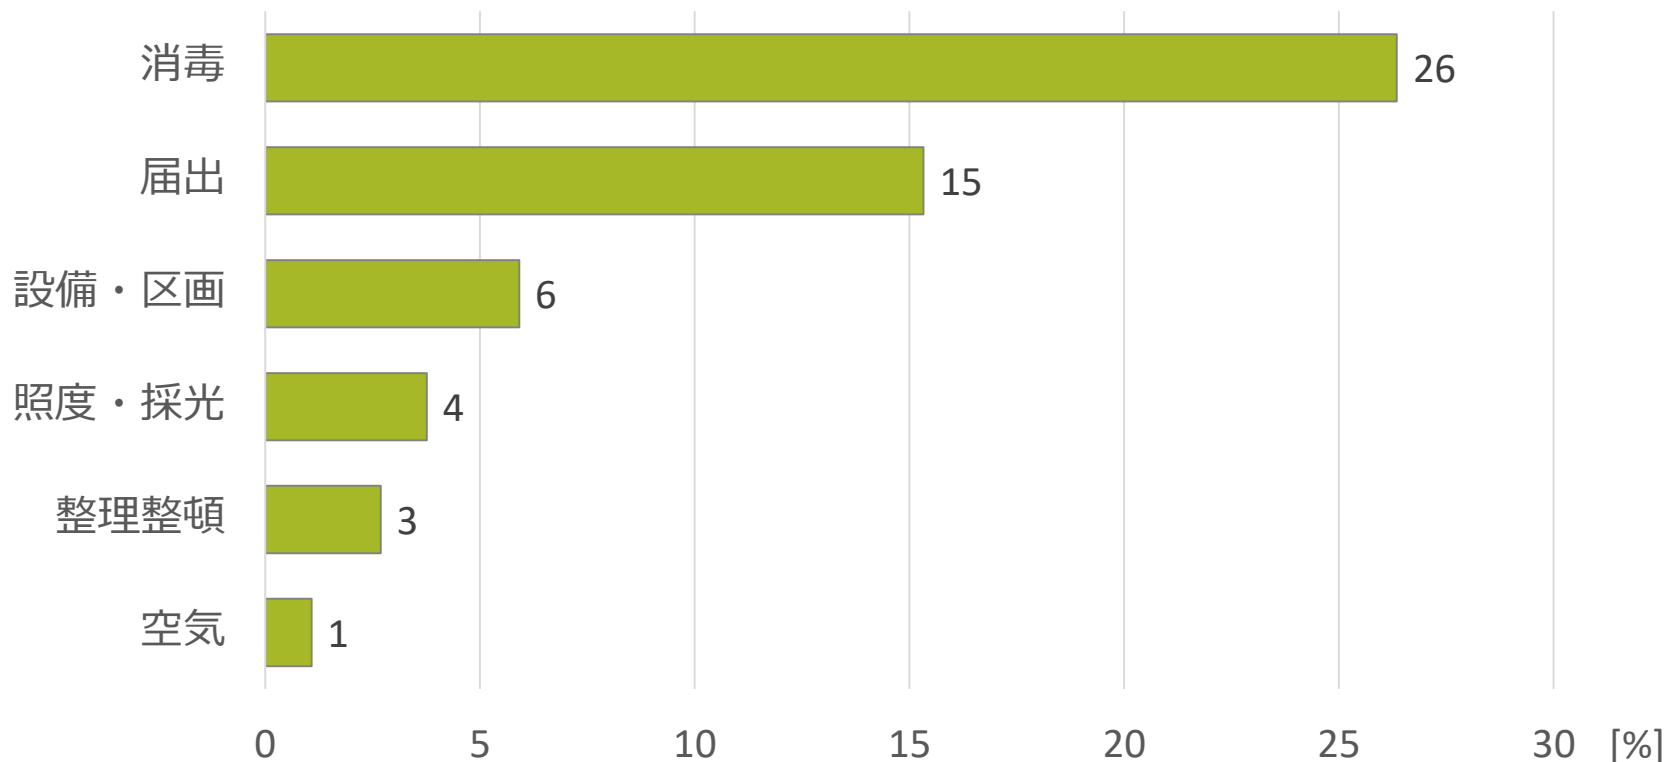

消毒方法と届出不備に指摘が多くみられました

指摘の多い項目

○器具の消毒

規定濃度未満の消毒薬の使用

古い消毒薬の使用

○届出

保健所に届け出た内容と現状が異なっている

- ・ 従業員の変更
- ・ 施設の構造設備（レイアウト）の変更 など

変更届の提出



- (1) 従業員（勤務、退職）
- (2) 管理理美容師
- (3) 施設の構造設備

などに変更があった場合はすみやかに
保健所に届出をしてください

(理容師法・美容師法第11条第2項)

- ・ 変更が行われていない場合、証明書発行等に時間がかかってしまいます
- ・ 立入監視時に、変更届が未提出と分かることが多くあります

(1) 従業員の追加

○従業員変更届

必要なもの：理美容師免許証 (本証提示)

健康診断書

結核・伝染性皮肤病疾患
でないことがわかる
医師の診断書 (3か月以内のもの)

※理美容師以外の施術を行わない
従業員についても届出が必要



従業員の追加（フリーランス）

理美容所に所属していないフリーランスの理美容師は年々増加している

雇用形態に関わりなく理美容所で施術している理美容師は従業員の登録が必要

→開設者による従業員変更届の提出

いわゆる面貸しで施術している理美容師、
多店舗掛け持ち理美容師もその施設での登録が必要です

(2) 管理理美容師の変更

○従業員変更届

必要なもの：管理理美容師の講習修了証(本証提示)
(理美容師として登録がない方は理美容師免許証、診断書も必要)

注意

- ・理美容師が2名以上従事する理美容所には管理理美容師が必要です
- ・1人の管理理美容師が、複数の店舗を管理することはできません

理美容師免許証の変更

○免許の書換えや再発行に必要な書類や
手数料については、下記にお問合せください

お問合せ先（電話：03-5579-6878）

東京都渋谷区笹塚2-1-6 JMFビル笹塚01 8F

公益財団法人 理容師美容師試験研修センター

【手続きが必要となる事項】

- （1）氏名または本籍地を変更したとき
- （2）免許証を汚損、紛失したとき
- （3）死亡(失そう宣告)したとき・免許が不要となったとき

**2023/7/1に
移転しました**

(3) 施設の構造設備の変更

○変更届

構造設備の変更

(作業イスの増減、レイアウト変更など)


必要なもの： 変更後の図面

注意

- ・ 建替えや大規模改装などは、新規開設の手続きが必要な場合があります
- ・ 作業室の最低面積、区画は条例で定められています
- ・ 構造変更の際は、事前に保健所までご相談をお願いします


客待ちと作業室の境の区画は移動していませんか？

作業室には、作業中の客以外みだりに出入りできないよう、明確に区分しましょう

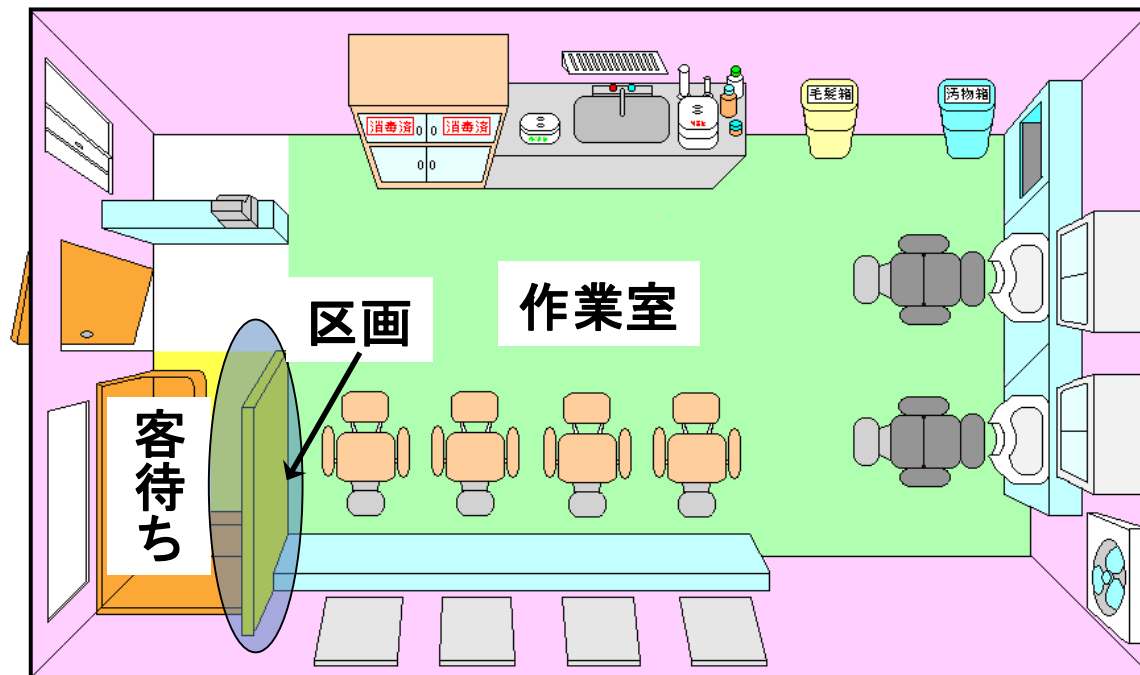

作業室内に扉のある個室のような空間はありませんか？

作業室は個室ごとに、各部屋で最低13m²の面積が必要になります

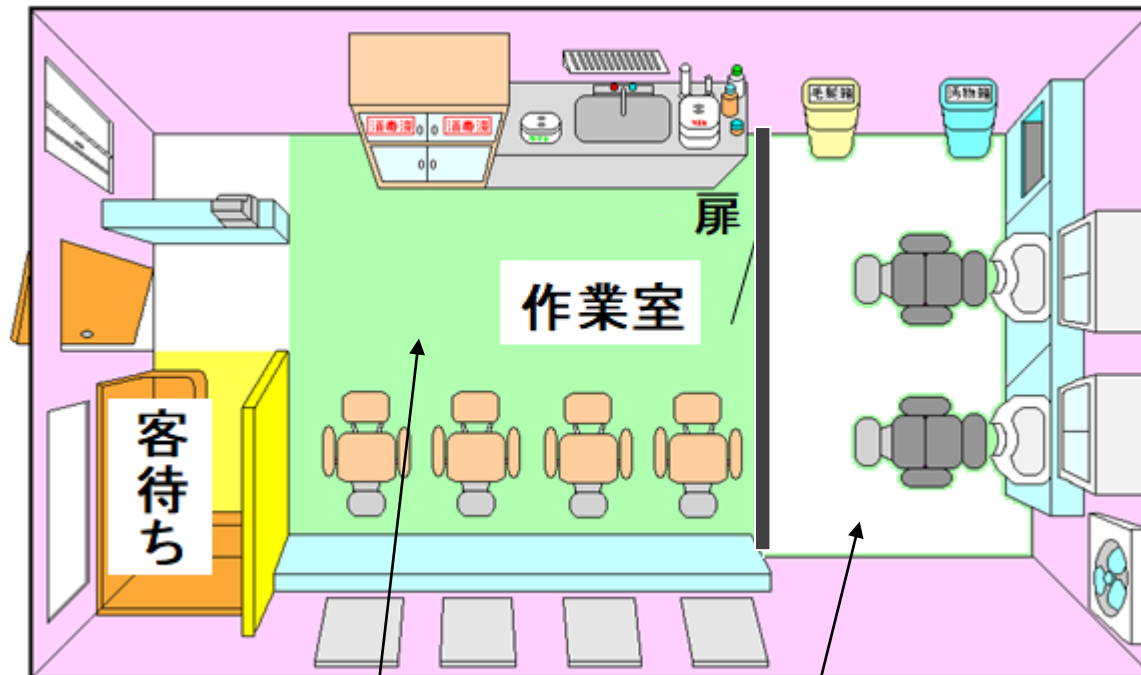

それぞれの作業室で最低面積13m²が必要

(理容師法施行条例・美容師法施行条例第3条第1項) 16

器具の消毒

血液を媒体として感染するウイルス

(例)



器具を通して、感染者の血液が他のお客さんの傷口などから体内に入ると、二次感染を引き起こす危険性があります

血液による感染を未然に防ぐために
適切な器具の消毒を行いましょう

正しい消毒方法

○皮膚に接する器具類は、客1人ごとに規定の方法により
 洗浄・消毒した清潔なものを使用しましょう
 (理容師法第9条・美容師法第8条)



①血液が付着しているもの、
またはその疑いのある器具

○十分に洗浄後、下記の方法で消毒

消毒方法 薬品名	エタノール	次亜塩素酸 ナトリウム	煮沸消毒
濃度、状態	76.9～81.4%	0.1%	沸騰
使用条件	溶液中に10分以上浸す		2分以上煮沸

○消毒薬を使用した場合、十分洗い流し乾燥

②-1 血液の付着していない器具の消毒

○十分に洗浄後、下記の方法で消毒

消毒方法 薬品名	逆性石ケン液	グルコン酸 クロル ヘキシジン	両性界面 活性剤	次亜塩素酸 ナトリウム
濃度、状態	0.1～0.2%	0.05%以上	0.1～0.2%	0.01～0.1%
使用条件	溶液中に10分以上浸す			

○消毒薬を十分洗い流し乾燥

②-2 血液の付着していない器具の消毒

○十分に洗浄後、下記の方法で消毒

消毒方法 薬品名	エタノール	蒸気消毒	紫外線照射	煮沸
濃度、状態	76.9～81.4%	80℃を 超える 蒸気	85 μ w/cm ² 以上	沸騰
使用条件	綿に含ませて拭く	10分以上 触れさせる	20分以上 照射	2分以上煮沸

○十分に乾燥

エタノール

○局方消毒用エタノール（76.9v/v%～81.4v/v%）

希釈せず、原液のまま使用しましょう

○無水エタノール（エタノール99.5v/v%以上含有）

水で希釈して使用しましょう

※原液のままでは消毒効果がありません

☆取り換え頻度(目安)：蒸発、汚れの程度により7日以内

最近、濃度の薄いエタノールが出回っています！

必ず規定濃度範囲のものを使いましょう！

次亜塩素酸ナトリウム

- 血液が付着した器具には消毒液を0.1%に希釈して使用しましょう
- 血液が付着していない器具には消毒液を0.01～0.1%に希釈して使用しましょう

☆取り換え頻度
(目安): 毎日



※次亜塩素酸ナトリウムは金属器具・動物性繊維を腐食させるため必要以上に長時間浸さないようにしましょう

消毒薬の希釈例

(0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液600mLを作る場合)



0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液
600mL

6%次亜塩素酸
ナトリウム溶液
10mL

+

水
590mL

メスシリンダーで
正確に

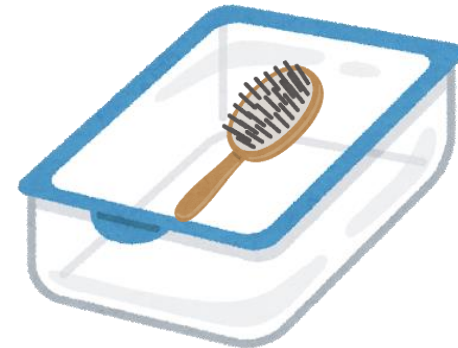

逆性石ケン液

○0.1～0.2%に希釈して使用しましょう

○石ケン、洗剤を十分水洗いしてから消毒しましょう

※カミソリ、血液が付着している器具には
使用しないでください

☆取り換え頻度
(目安)：毎日



消毒薬の希釈例 (0.1%逆性石ケン液1Lを作る場合)


0.1%逆性石ケン液
1000mL (1L)

10%逆性石ケン液
10mL



水
990mL

メスシリンダーで
正確に

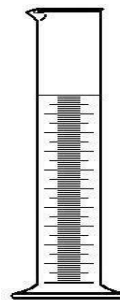

習慣化すれば簡単です

消毒方法の統一

○マニュアル化

消毒マニュアルを作り、誰でも消毒できるように

○ラベリング（表示）

消毒容器やメスシリンダーにテープなどで印を付ける



器具の形や材質を考慮して適切な消毒方法を選びましょう

消毒薬使用上の注意




古い消毒薬は使わないようにしましょう

- ・ 消毒薬の側面や底に使用期限の記載があります
- ・ 使用期限のない消毒薬は
開封年月日を容器に記入し早めに使用しましょう
- ・ 器具の消毒薬は医薬品を使用することが
望ましいです （理容所及び美容所における衛生管理要領より）

紫外線灯は交換していますか？

- 紫外線が当たらないと効果がないので、器具が重ならないように入れましょう
- 定期的に紫外線灯や反射板を清掃しましょう
- 紫外線灯は寿命時間を目安に交換しましょう



一般的に、1日8時間使用すると約1年間

- 寿命とは、点灯しなくなることではなく
紫外線出力が弱くなることを指し、初期の殺菌効果が得られなくなります

昔の消毒薬残っていませんか？

以前消毒薬等として使用していた薬品の廃棄は、
都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に
委託することが必要です

例：クレゾール石けん液
クレゾールは強い有害性を持っています
そのまま**土や下水に廃棄することはできません**

道路に撒いて
近隣住民が具合が
悪くなった事例も
ありました

古くなったエタノールや次亜塩素酸ナトリウムは、
器具消毒以外（お掃除など）で使うことができます

＜廃棄物処理法や処理方法などの相談について＞

○東京都産業資源循環協会 03-5283-5455（代）

○八王子市 産業廃棄物 処分業者（八王子市HP）

<https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/gomi/jigyosha/kaisha/gomishori/p002540.html>

シザーケースの 使用について

ちょっとまって！
そのシザーケース
キレイですか？

○シザーケースは構造や素材により器具を収納する部分の
確実な消毒が難しいと考えられています

○未消毒の器具と消毒済みの器具を混在させたり、
未消毒の器具が収納されていたケースに消毒済みの
器具を収納することは不衛生です

シザーケースを介し
ウイルス等の感染の
おそれがあります！

- ・ケースには消毒済み器具のみ収める
 - ・ケースから出した器具は消毒してから使う
- など、衛生管理には十分注意しましょう



出張理美容について



- 理容師法及び美容師法では、公衆衛生の観点から、
原則として理容行為は理容所で、美容行為は美容所で
行わなくてはならないとされています
- ただし特別な事情がある場合のみ
理美容所以外の場所で理美容師が施術を行う
「**出張理美容**」が例外として認められています
- 届出等は不要ですが、必要に応じてご相談ください

出張理美容について

<対象者>

- 疾病、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態
- 常時、家族を一人で育児又は介護しており（その他の家族の援助や行政サービスを利用することが困難） 育児・介護者を残して理美容所に行った場合、その人の安全が脅かされる
→自宅から外出することが困難なため、理美容所に行けない
 - ・ 婚礼その他の儀式に参列する者（儀式の直前）
 - ・ 社会福祉施設等の入居者
 - ・ 演劇に出演する者（出演の直前）

<注意事項>

- 理美容所と同じ衛生管理が必要です
- 衛生面に気を付けて安全な施術をお願いします

次の行為は美容所でなければできません



◆リハーサルメイク

結婚式に先立つリハーサル（式の2週間前程度）
におけるヘアメイク

◆フォトウェディングヘアメイク

挙式をせず記念撮影のみを行うフォトウェディング
におけるヘアメイク

どちらも美容所以外での

美容行為を認める特例に含まれない

※婚礼その他儀式に参加するものに対して
その儀式の直前に美容行為を行う

次の行為は美容師でなければできません

◆まつげエクステ

◆ハリウッドブロウリフト

(眉毛をパーマ・ワックスで毛流れを整える)

首から上の施術で容姿を美しくするものは
美容行為に該当します

○美容師以外の人が行うことは
美容師法違反となります

→30万円以下の罰金が科せられ、
美容師免許を取得できない可能性があります



まつ毛エクステンションの相談

○まつエクなどの施術に使用する
接着剤によるトラブルが増加している

事故事例



まつエクの施術を受けた翌日に
目が腫れ医療機関を受診
⇒施術に使用した接着剤（グルー）による
アレルギー性結膜炎と診断された

施術後に異常や違和感があった場合は
医療機関を受診するよう周知してください

無資格者の施術



- 理容師が美容所で働いていた（逆の場合も）
- 無資格者がまつげエクステの施術を行っていた

営業者は雇用の際、必ず免許証を確認するなど
徹底した管理をお願いします

紛失等により免許証の確認が困難な場合は、
再交付等を受けるよう指示をお願いします

お問合せ一覧

お問合せ内容	窓口	ホームページ
新規開設・廃止 構造設備変更 従業員変更 証明書交付等	八王子市保健所 生活衛生課 環境衛生担当 〒192-0046 八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階 TEL 042-645-5142	理容所 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/018/002/p002803.html 美容所 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/018/002/p002804.html
① 理美容師免許・ 管理理美容師 免許	公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 〒151-8602 東京都渋谷区笹塚2-1-6 JMFビル笹塚01 8F ①TEL 03-5579-6878 (2021/3/31より変更) ②TEL 03-5579-6115	http://www.rbc.or.jp/
②管理理美容師 講習会		

2023/7/1より
移転しました



各種申請様式は保健所のホームページからダウンロードできます
ご利用ください



あなたのまちを、
あるけるまち。
ハ王子

