



凡例

記号	名称	材質	備考	記号	名称	材質	備考
—CDS—	冷却水管(往)	硬質塩化ビニル鋼管	VLP-VB	—○—	仕切り弁	青銅製・鋳鉄製	JIS 5 ^K
—CDR—	〃(還)	〃	〃	—△—	逆止弁	鋳鉄製	JIS 10 ^K
—CHS—	冷温水管(往)	同熱性塩化ビニル鋼管	C-VA	—○—	防振継手	ゴム製玉型	
—CHR—	〃(還)	〃	〃	—□—	可撓継手	SUS製・ゴムパッキン	
—HS—	温水管(往)	〃	〃	—□—	伸縮継手	鋳鉄製・複式	
—HR—	〃(還)	〃	〃	—▽—	Y型ストレーナー	鋳鉄製	JIS 5 ^K
—D—	ドレン管	配管用炭素鋼管	SGP (白)	—◇—	自動エア抜き弁		
—	荷給水管	硬質塩化ビニル鋼管	VLP-VB	—	安全弁		
—R—	冷媒管	脱リン酸銅管(M)		—	三方弁装置		弁本体は自動制御工事

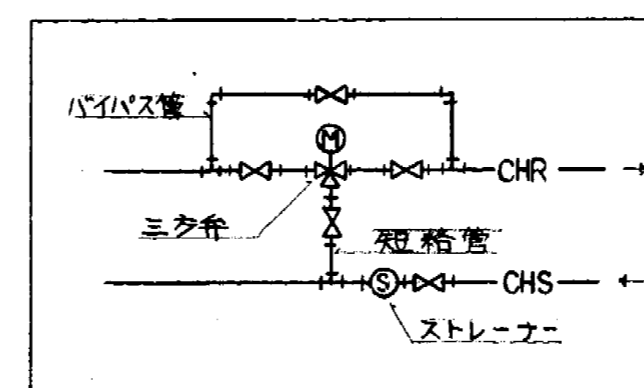

三方弁装置 要領図 No scale

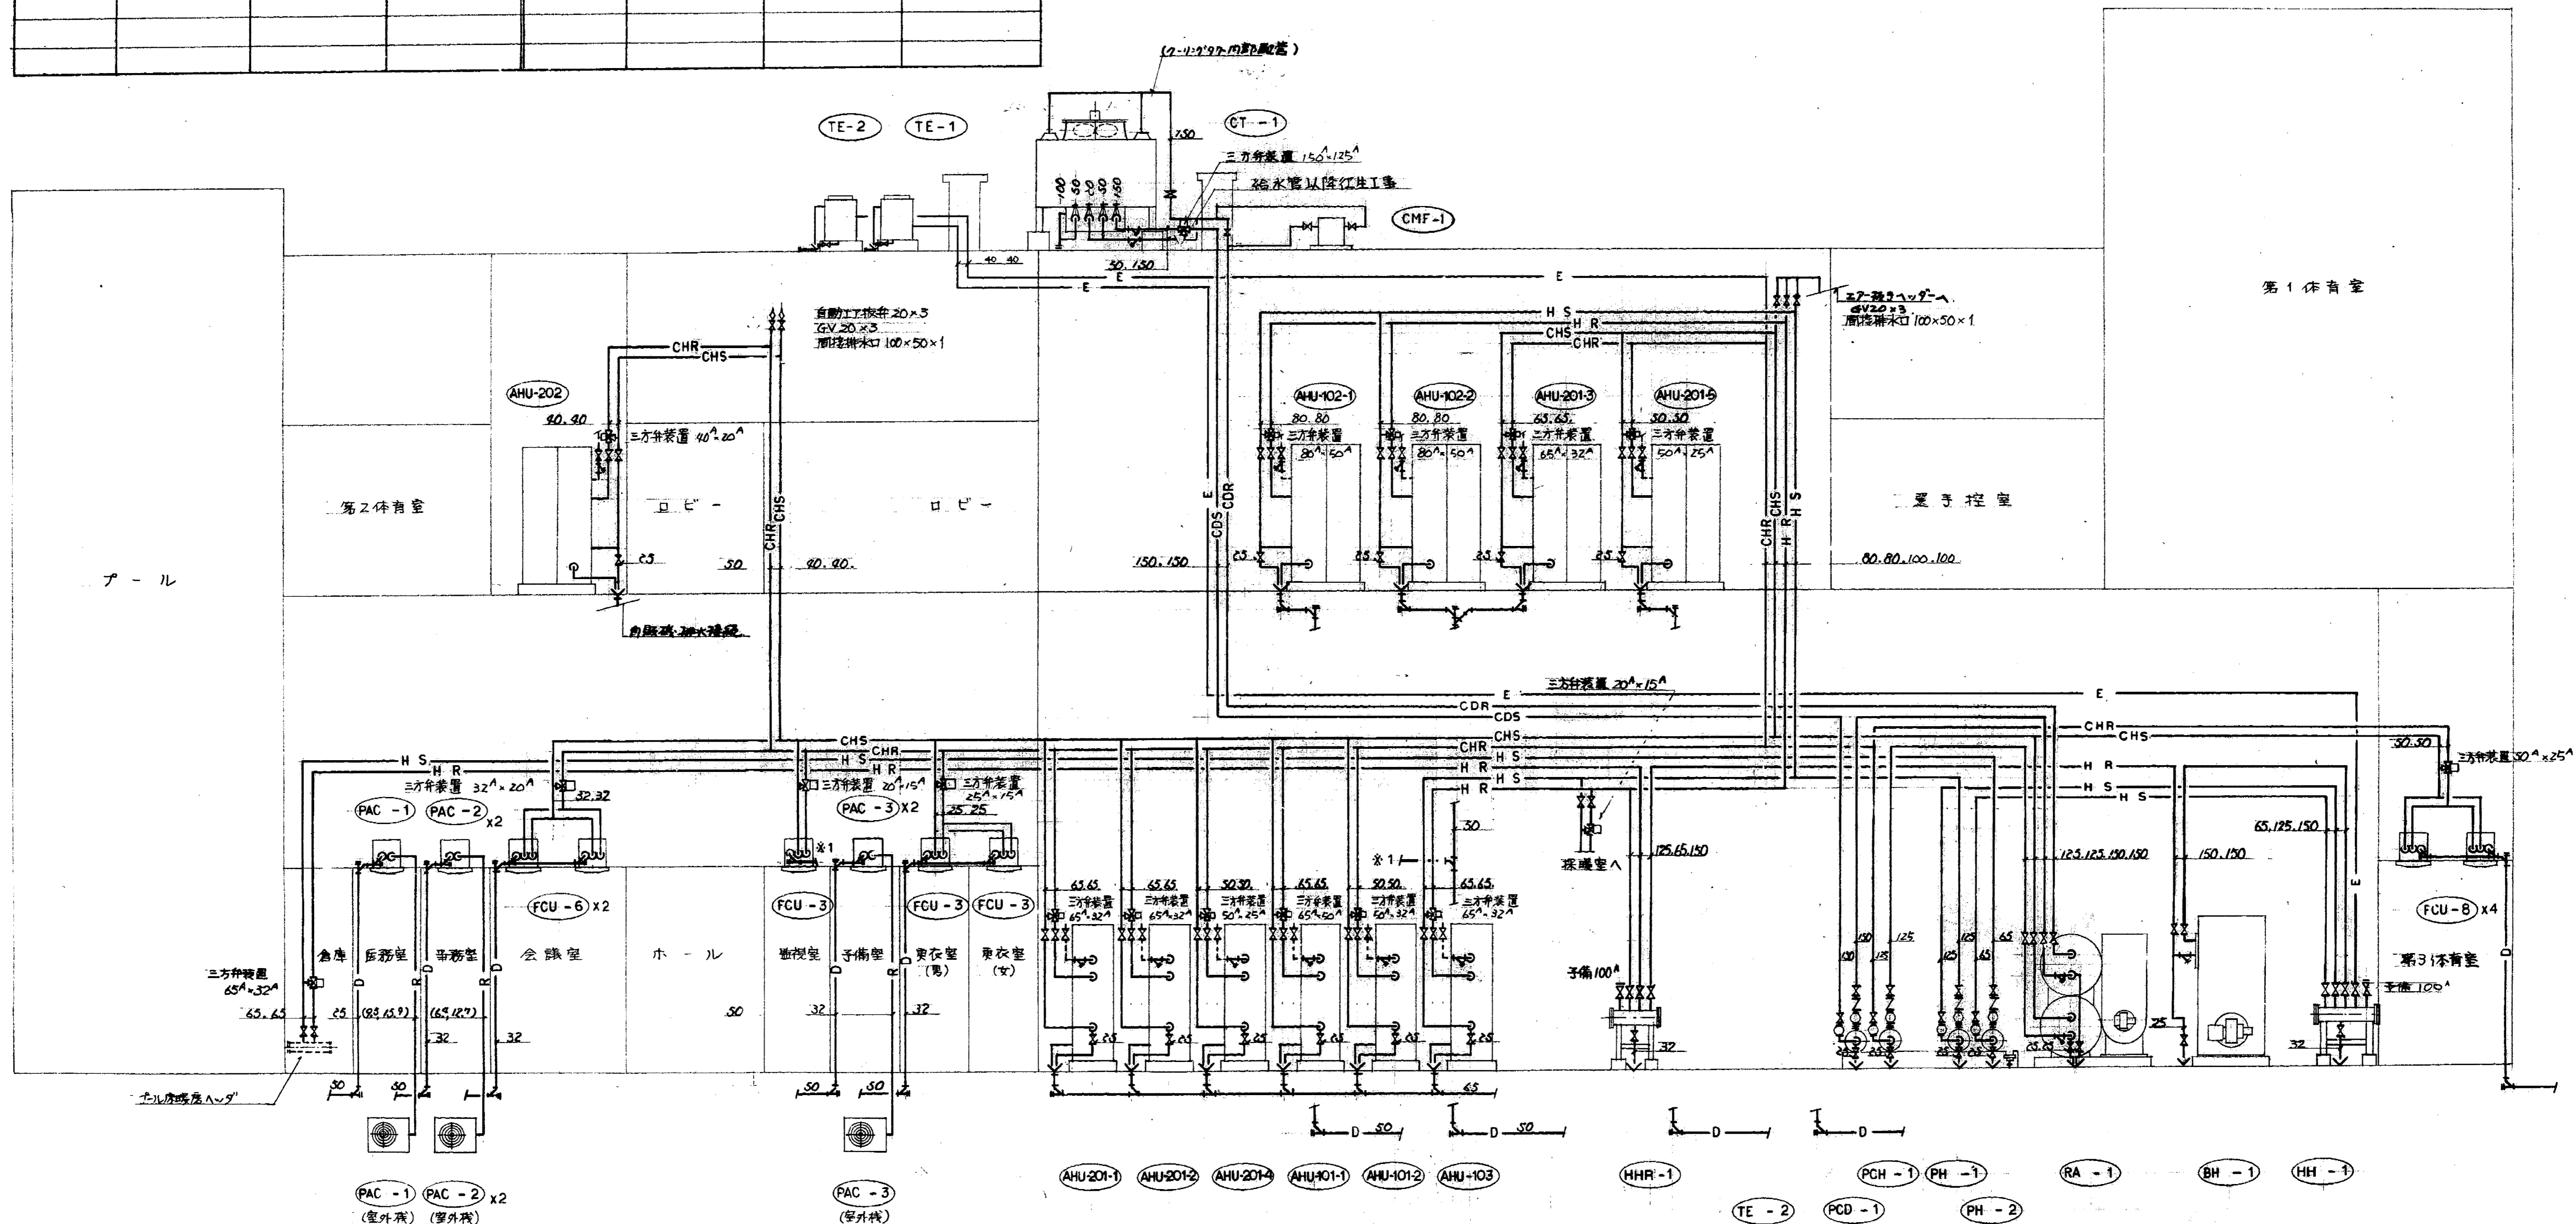

空調配管系統図 NO SCALE

※ 三方弁装置は自動制御工事とする。

工事名	八王子市中央地域体育館・温水プール(仮称)	八王子市建設部建築課	平成 3 年 3 月 日
図名	空調配管系統図	設計番号	
縮尺	NO SCALE	図面番号	M-15
設計者	株式会社 東畑建築事務所	一級建築士 第 28815 号 藤田	